

## 供暖水系统冲洗方法

如果排出的系统水浊度一般，且供热系统运行 3 年以下，建议您可以按照规范的方法先冲洗供暖系统直至系统水变成清澈，之后，在按照用量表中的剂量加注保护剂。

家用壁挂炉管路参照图



- ① 为供暖供水管，② 为生活用水供水管，③ 为燃气管，④ 为自来水进水管，  
⑤ 为供暖回水管，⑥ 为电源线

**注：操作之前请确认壁挂炉的燃气阀③和电源⑥处于关闭（OFF）状态。**

第一步：拆开供暖出水管①，并在供暖出水管①上安装排水管连接到排水池。（如图1）

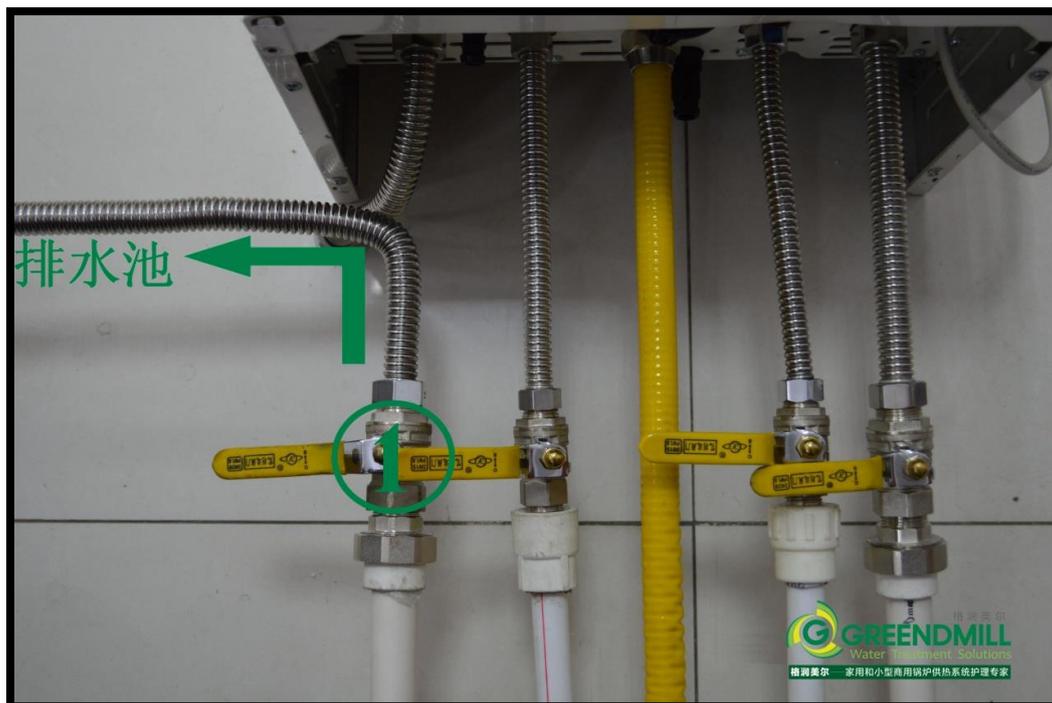


图 1

第二步：将壁挂炉下方自来水进水管④和供暖回水管⑤以连接阀门出为界依次拆开（如图2）。



图 2

第三步：将自来水进水管④和供暖回水管⑤进行连接（如图3）。



图 3

第四步：打开供暖的出水阀门①和供暖的回水阀门⑤（如图4）。



图 4

第五步：打开自来水阀门④开始反向冲洗管路（如图5）。



图 5

第六步：当排水管当排出的系统水由浑浊转变成清澈时可以关闭所有阀门，开始按照规范方法加注保护剂。

排出的系统水由浑浊逐渐变清澈（如图6）。



图 6

